



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 632 I	Intern Journal nr	Internt arkiv nr T & F 1063 A-B	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering
Kommer fra ..arkiv Troms & Finnmark	Ekstern rapport nr NGU 139	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Geofysiske undersøkelser Vaddas Gruber/ Loftani - Rieppe. Bilag I og II				
Forfatter Geofysisk malm.		Dato 1954	Bedrift Geofysisk Malmleting	
Kommune Nordreisa Kautokeino	Fylke Troms Finnmark	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Geofysikk	Dokument type	Forekomster Vaddas Loftani Rieppe		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

Geol. Ark.

Nr. 1063 A.

1/3 Norsk Bergverk

2/3 Norsk Bergverk

Oppdrag:

A/S Norsk Bergverk.

G.M. Rapport nr. 139 / Bilag I.

Geofysiske Undersøkelser

VADDAS GR. / LOFTANI - RIEPPIS

Skjervøy


17. juli - 21. oktober 1954.

Geofysisk Malmløting

Trondheim

1063
A

Geof. unders.- Vaddas Gr.
Loftani-Rieppis.
139-Bilag I

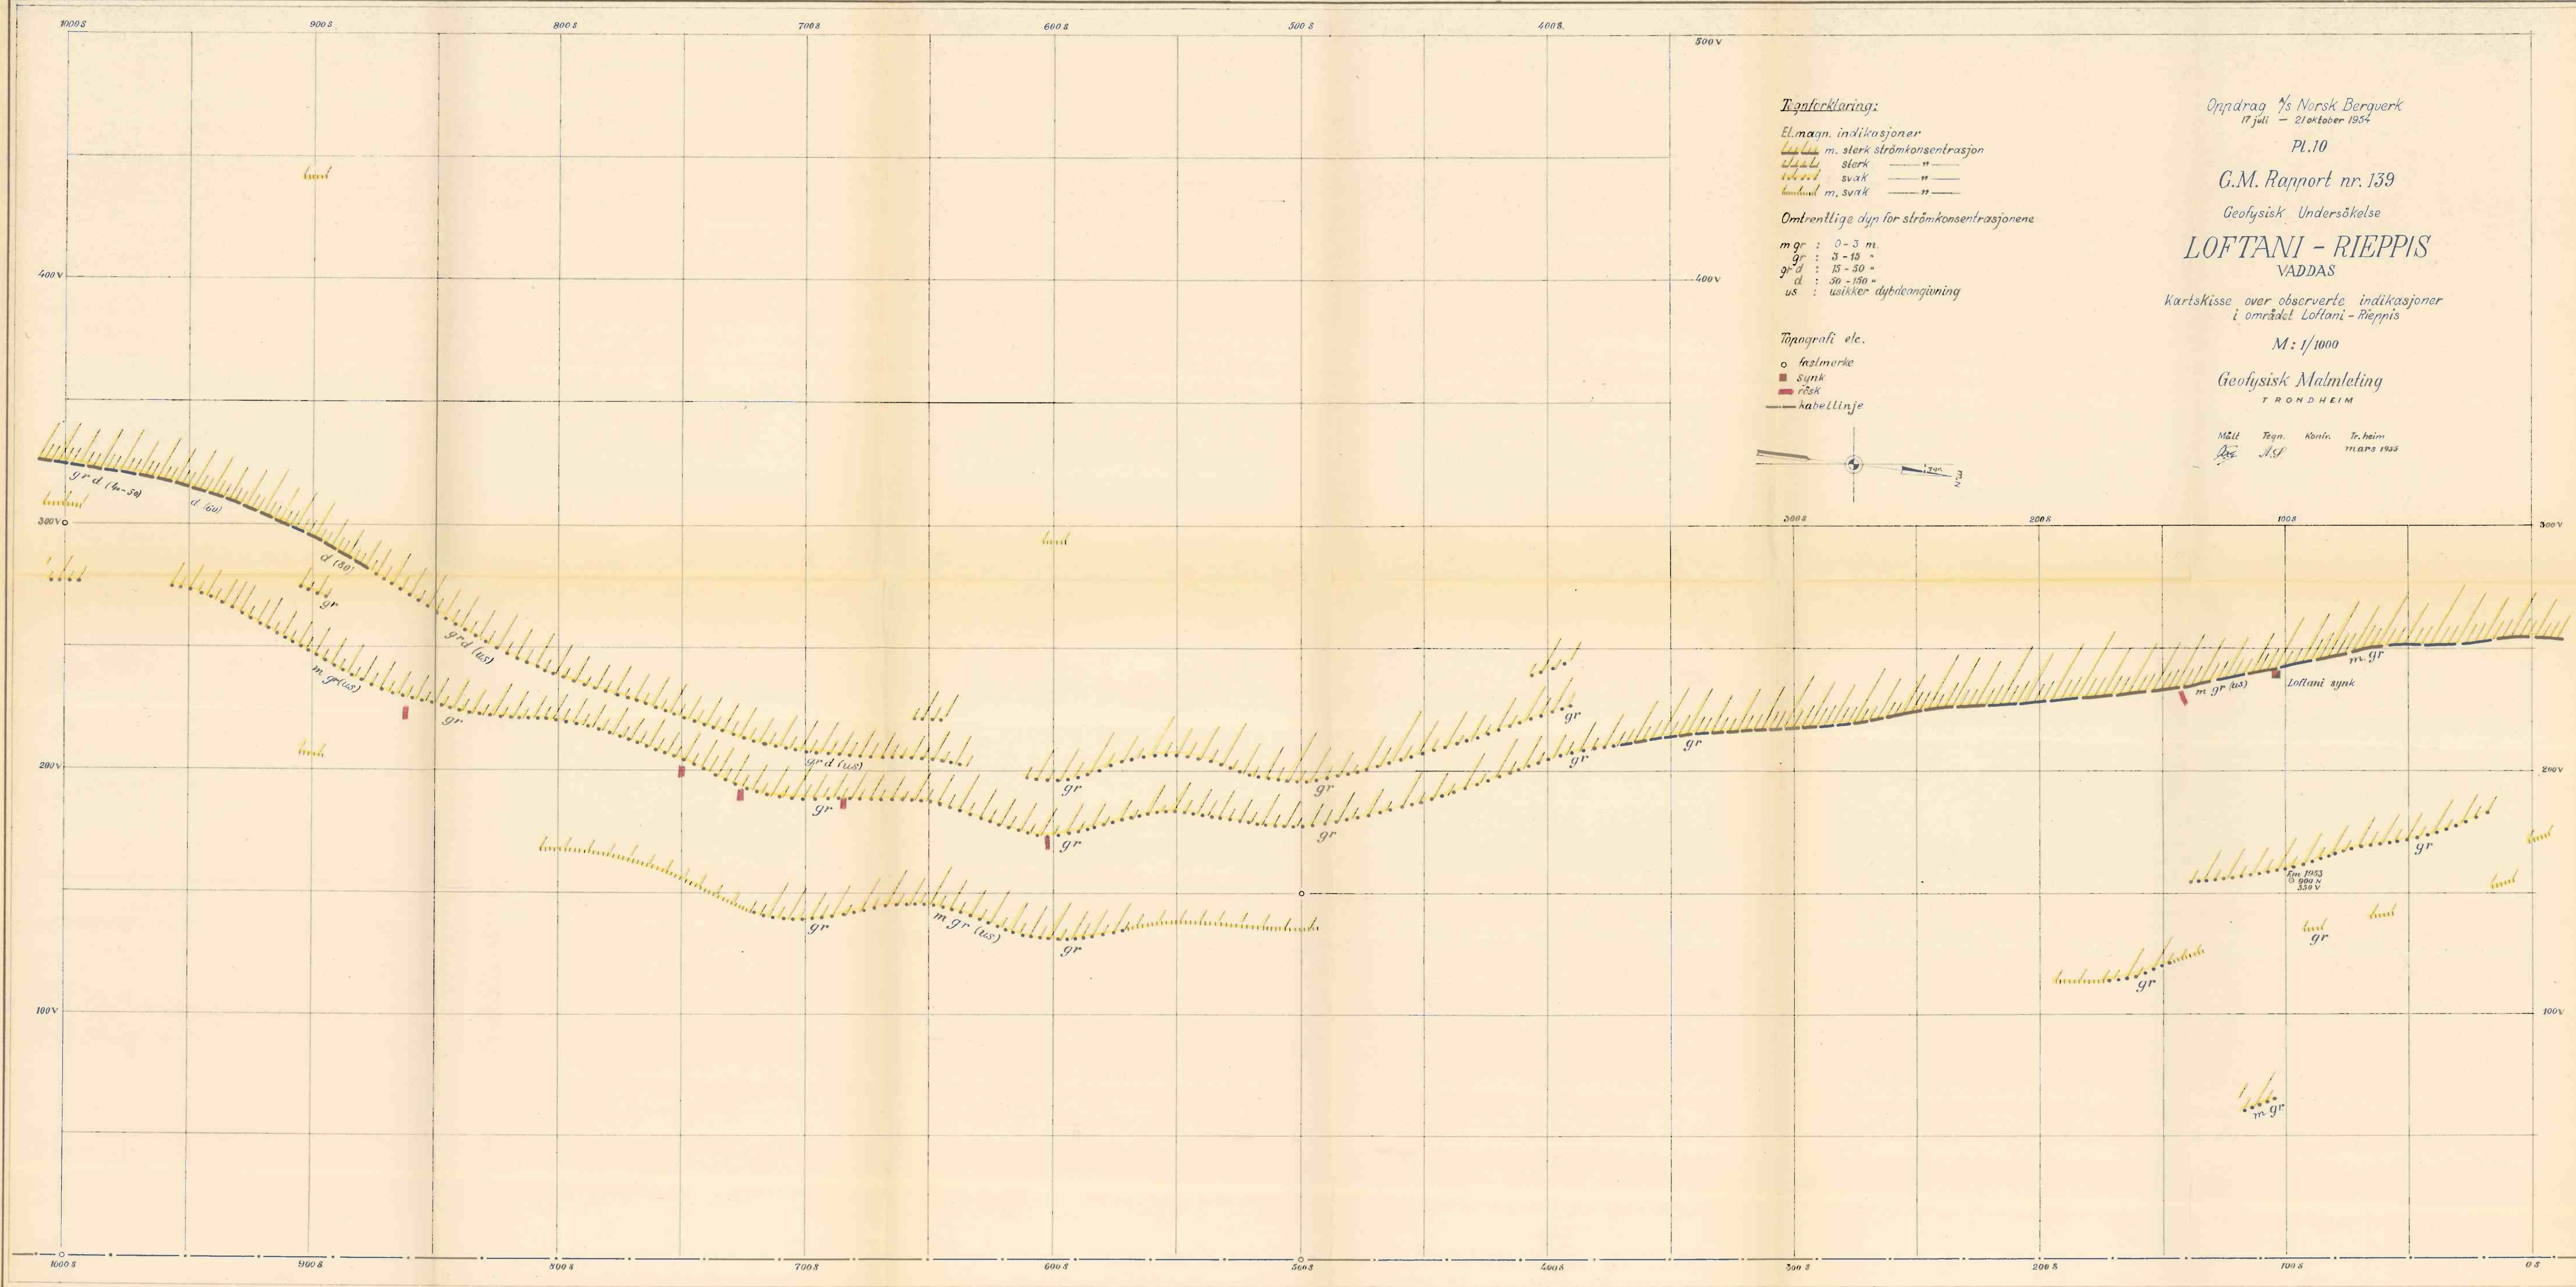

Tegteklaring:


- El. magn. indikasjonar
- m. sterk strömkoncentrasjon
 - sterk
 - svak
 - m. svak

Omtrentlige dyp for strömkoncentrasjonene

- m.gr. : 0-3 m.
gr. : 3-15 "
gr.d. : 15-50 "
d. : 50-150 "
us. : usikker dybdeangivelse

Topografi etc.

- o fastmerke
- synk
- rök
- kabellinje

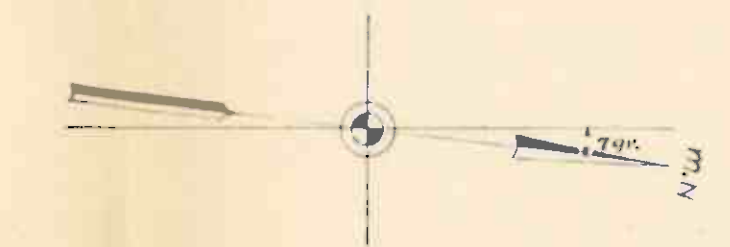

Oppdrag 1/5 Norsk Bergverk
17 juli - 21 oktober 1954

Pl. 10

G.M. Rapport nr. 139

Geofysisk Undersökelse

LOFTANI - RIEPPIS
VADDAS

Kartskisse over observerte indikasjonar
i området Loftani - Rieppis

M: 1/1000


Geofysisk Malmleting
TRONDHEIM


Malt Tegner Konfir. Tr. heim
1953 1953 1953



Tegnforklaring:
El. magn. indikasjon
m. sterk strömkoncentrasjon
sterk
svak
m. svak
Omtrentlige dyp for strömkoncentrasjonene
m gr: 0 - 3 m.
gr: 3 - 15 "
gr d: 15 - 50 "
d: 50 - 150 "
us: usikker dybdeangivelse.
Topografi etc.
o fastmerke
rösk
kabellinje

Oppdrag 1/5 Norsk Bergverk
17 juli - 21 oktober 1934
Pl. II
G.M. Rapport nr. 139
Geofysisk Undersökelse
LOFTANI - RIEPPIS
VADDAS
Kartskisse over observerte indikationer
i området Loftani - Rieppis
M: 1/1000
Geofysisk Malmleting
TRONDHEIM
Målt 8.8.35. Tegn. A.S. Konfr. Tr. heim mars 1935

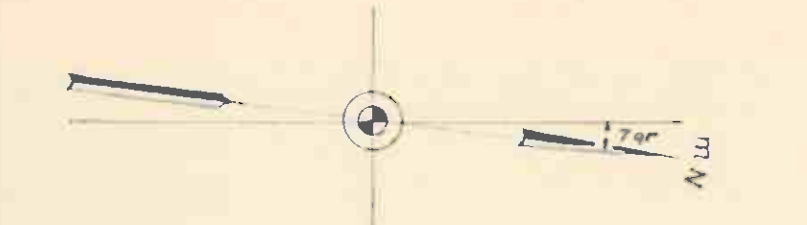

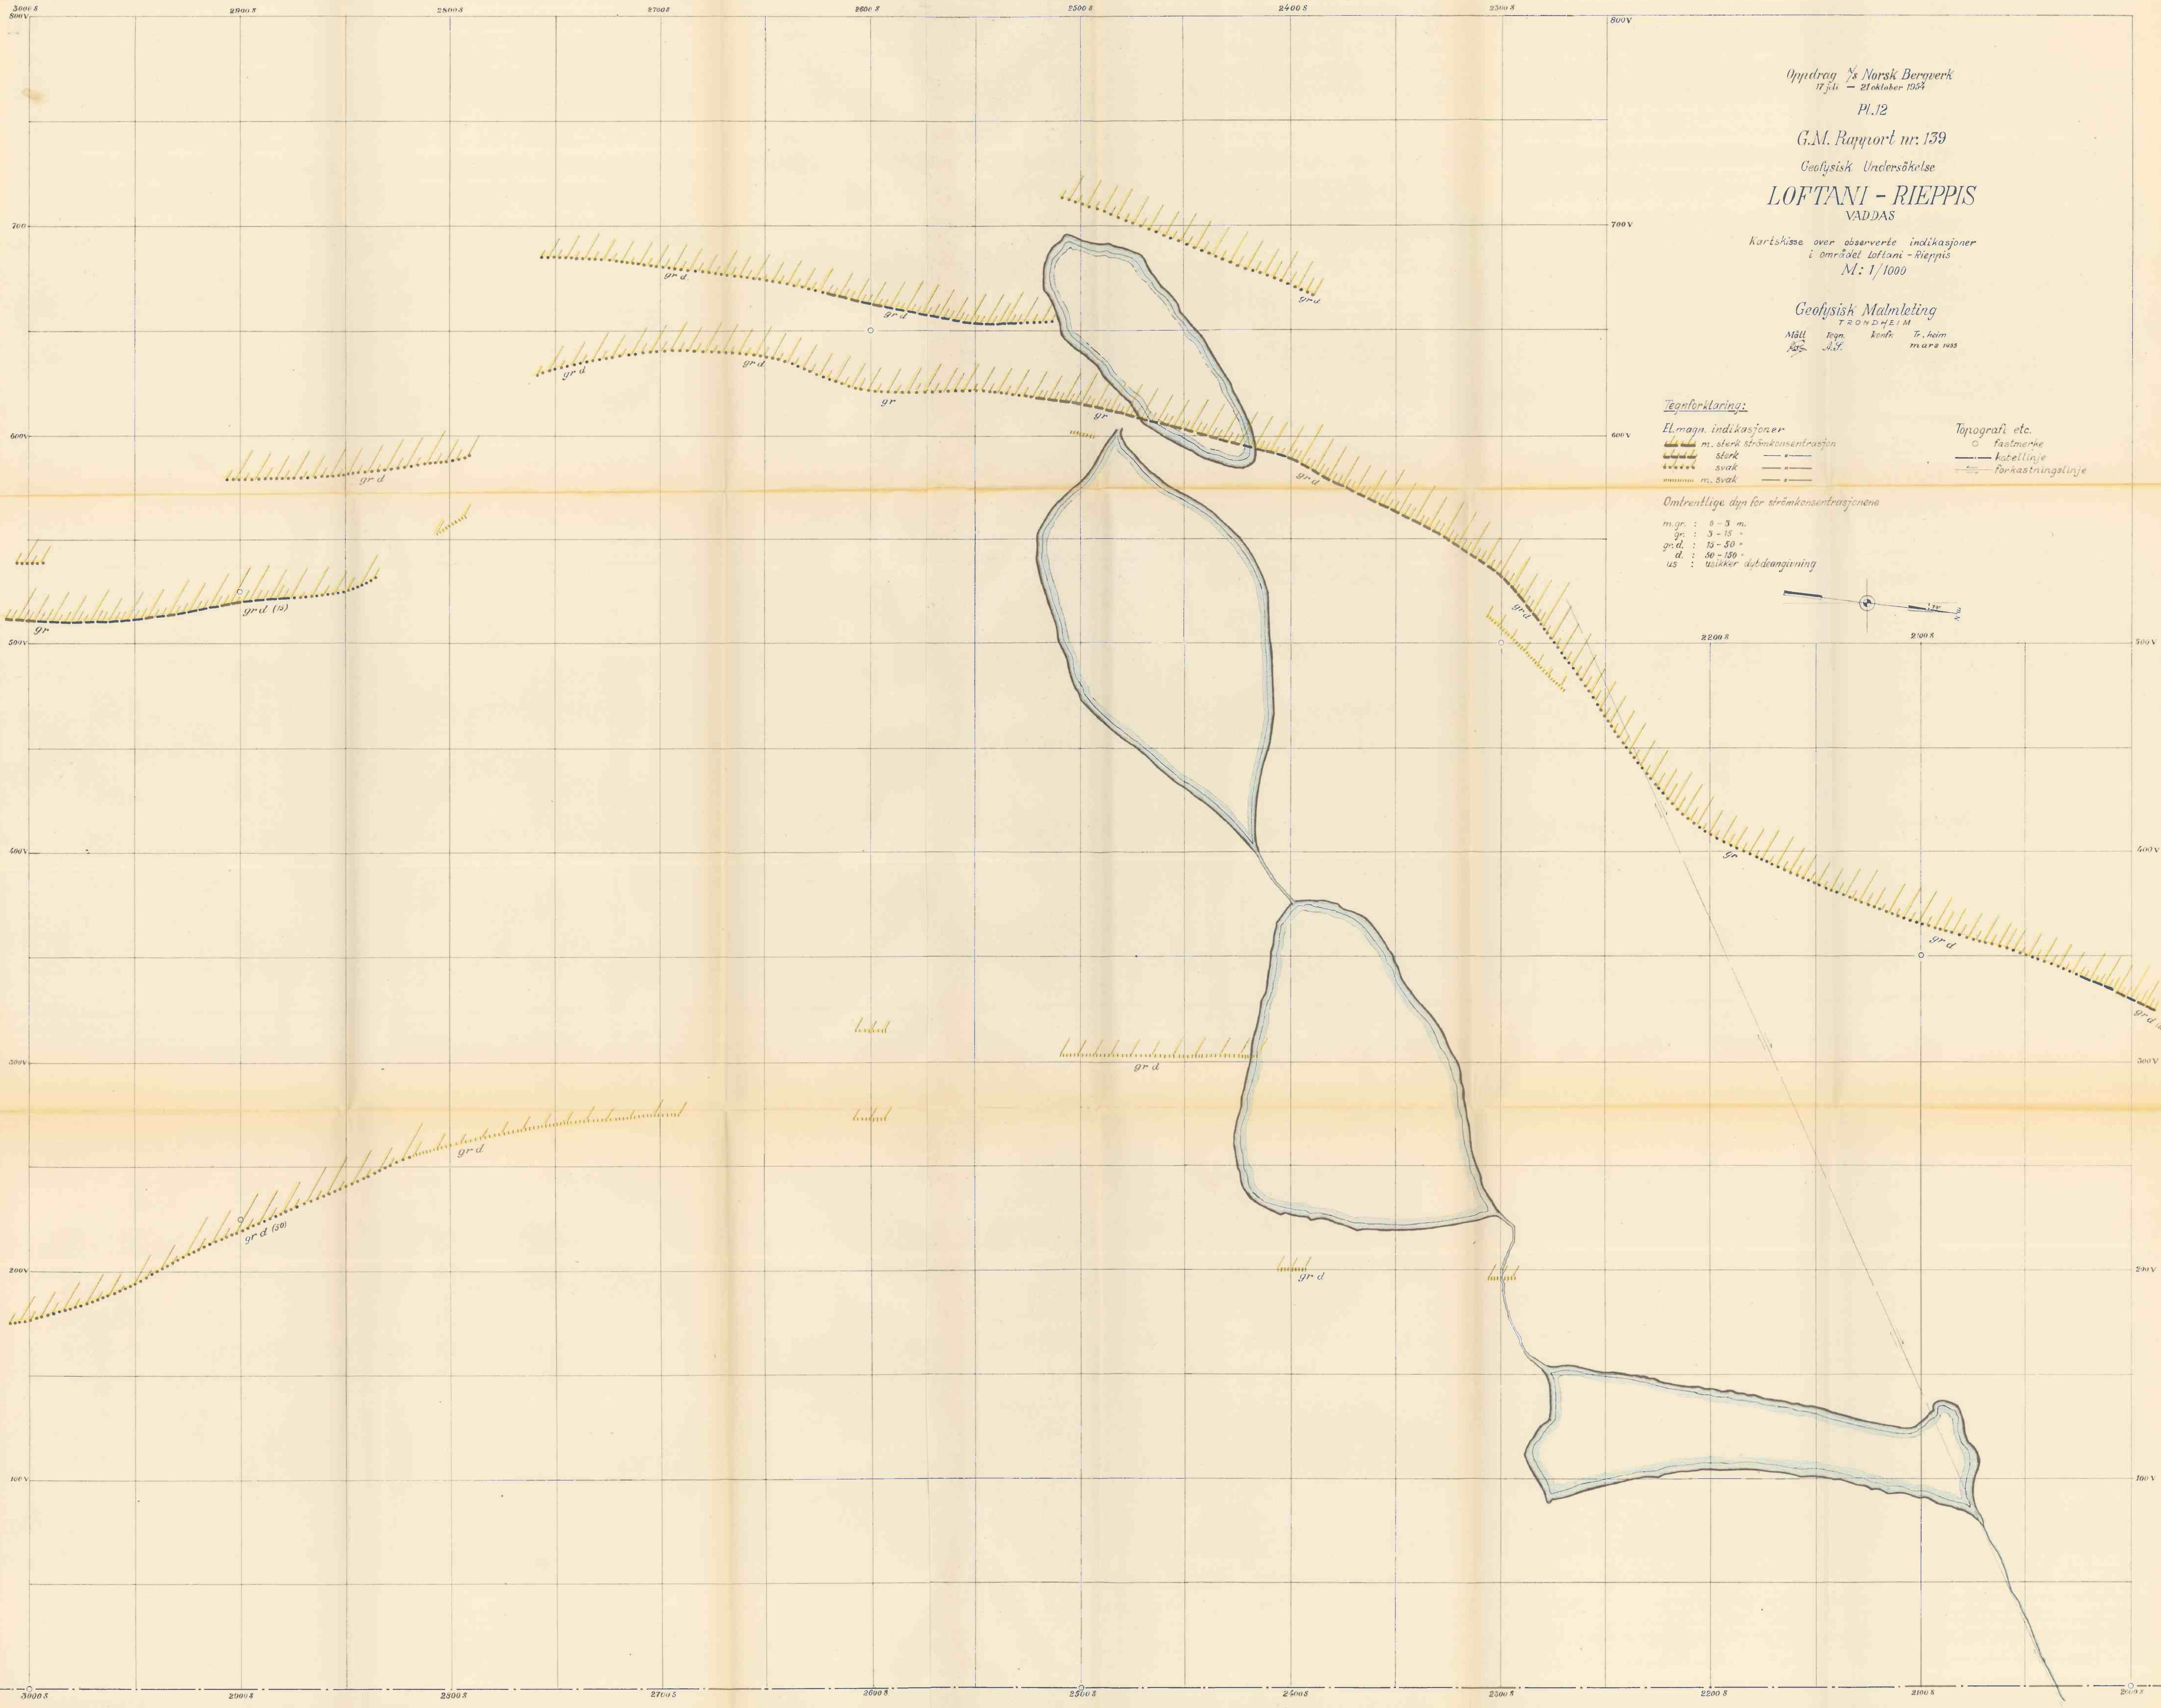

Oppdrag $\frac{1}{4}$ Norsk Bergverk
17 juli - 21 oktober 1934
Pl. 12

G.M. Rapport nr. 139
Geofysisk Undersøkelse
LOFTANI - RIEPPIS
VADDAS

Kartskisse over observerte indikationer
i området Loftani - Rieppis
M: 1/1000

Geofysisk Malmleting
TRONDHEIM
Målt: J. S. Tegnet: J. S. Redigert: Tr. Heim
1935 mars 1935

Tegnforklaring:

El. magn. indikationer
m. sterk strømkonsentrasjon
m. svak strømkonsentrasjon
m. svak

Topografi etc.
fastmerke
konturlinje
forkastningslinje

Omtrentlige dyb for strømkonsentrasjonene

m. gr. : 5 - 15 m.
gr. : 15 - 50 m.
d. : 50 - 150 m.
us : usikker dybdeangivelse



Oppdrag 1/3 Norsk Bergverk
17. feb. - 21. oktober 1954

Pl. 13

G.M. Rapport nr. 139

Geofysisk Undersøkelse

LOFTANI - RIEPPIS VADDAS

Kartskisse over observerte induksjoner
i området Loftani - Rieppis

M: 1/1000

Geofysisk Malmleting
Trondheim

Målt	Teg.	Kont.	T. heim
R. S.	A. S.		19.10.1954

Tegnforklaring:

El. magn. induksjoner
m. sterk strømkonsentrasjon
sterk
svak
m. svak

Topografi etc.

fastmerke
røsk
kabellinje
elektrode
vei

Omrentlige dybde for strømkonsentrasjonene

m. gr. : 0 - 3 m.

gr. : 3 - 15 "

gr. d. : 15 - 50 "

d. : 50 - 150 "

us. : usikker dybdeangivelse

