A:s Tarkopi. 3000. A 1. E 9 gl. 10-71. Sentrum Trykkeri.

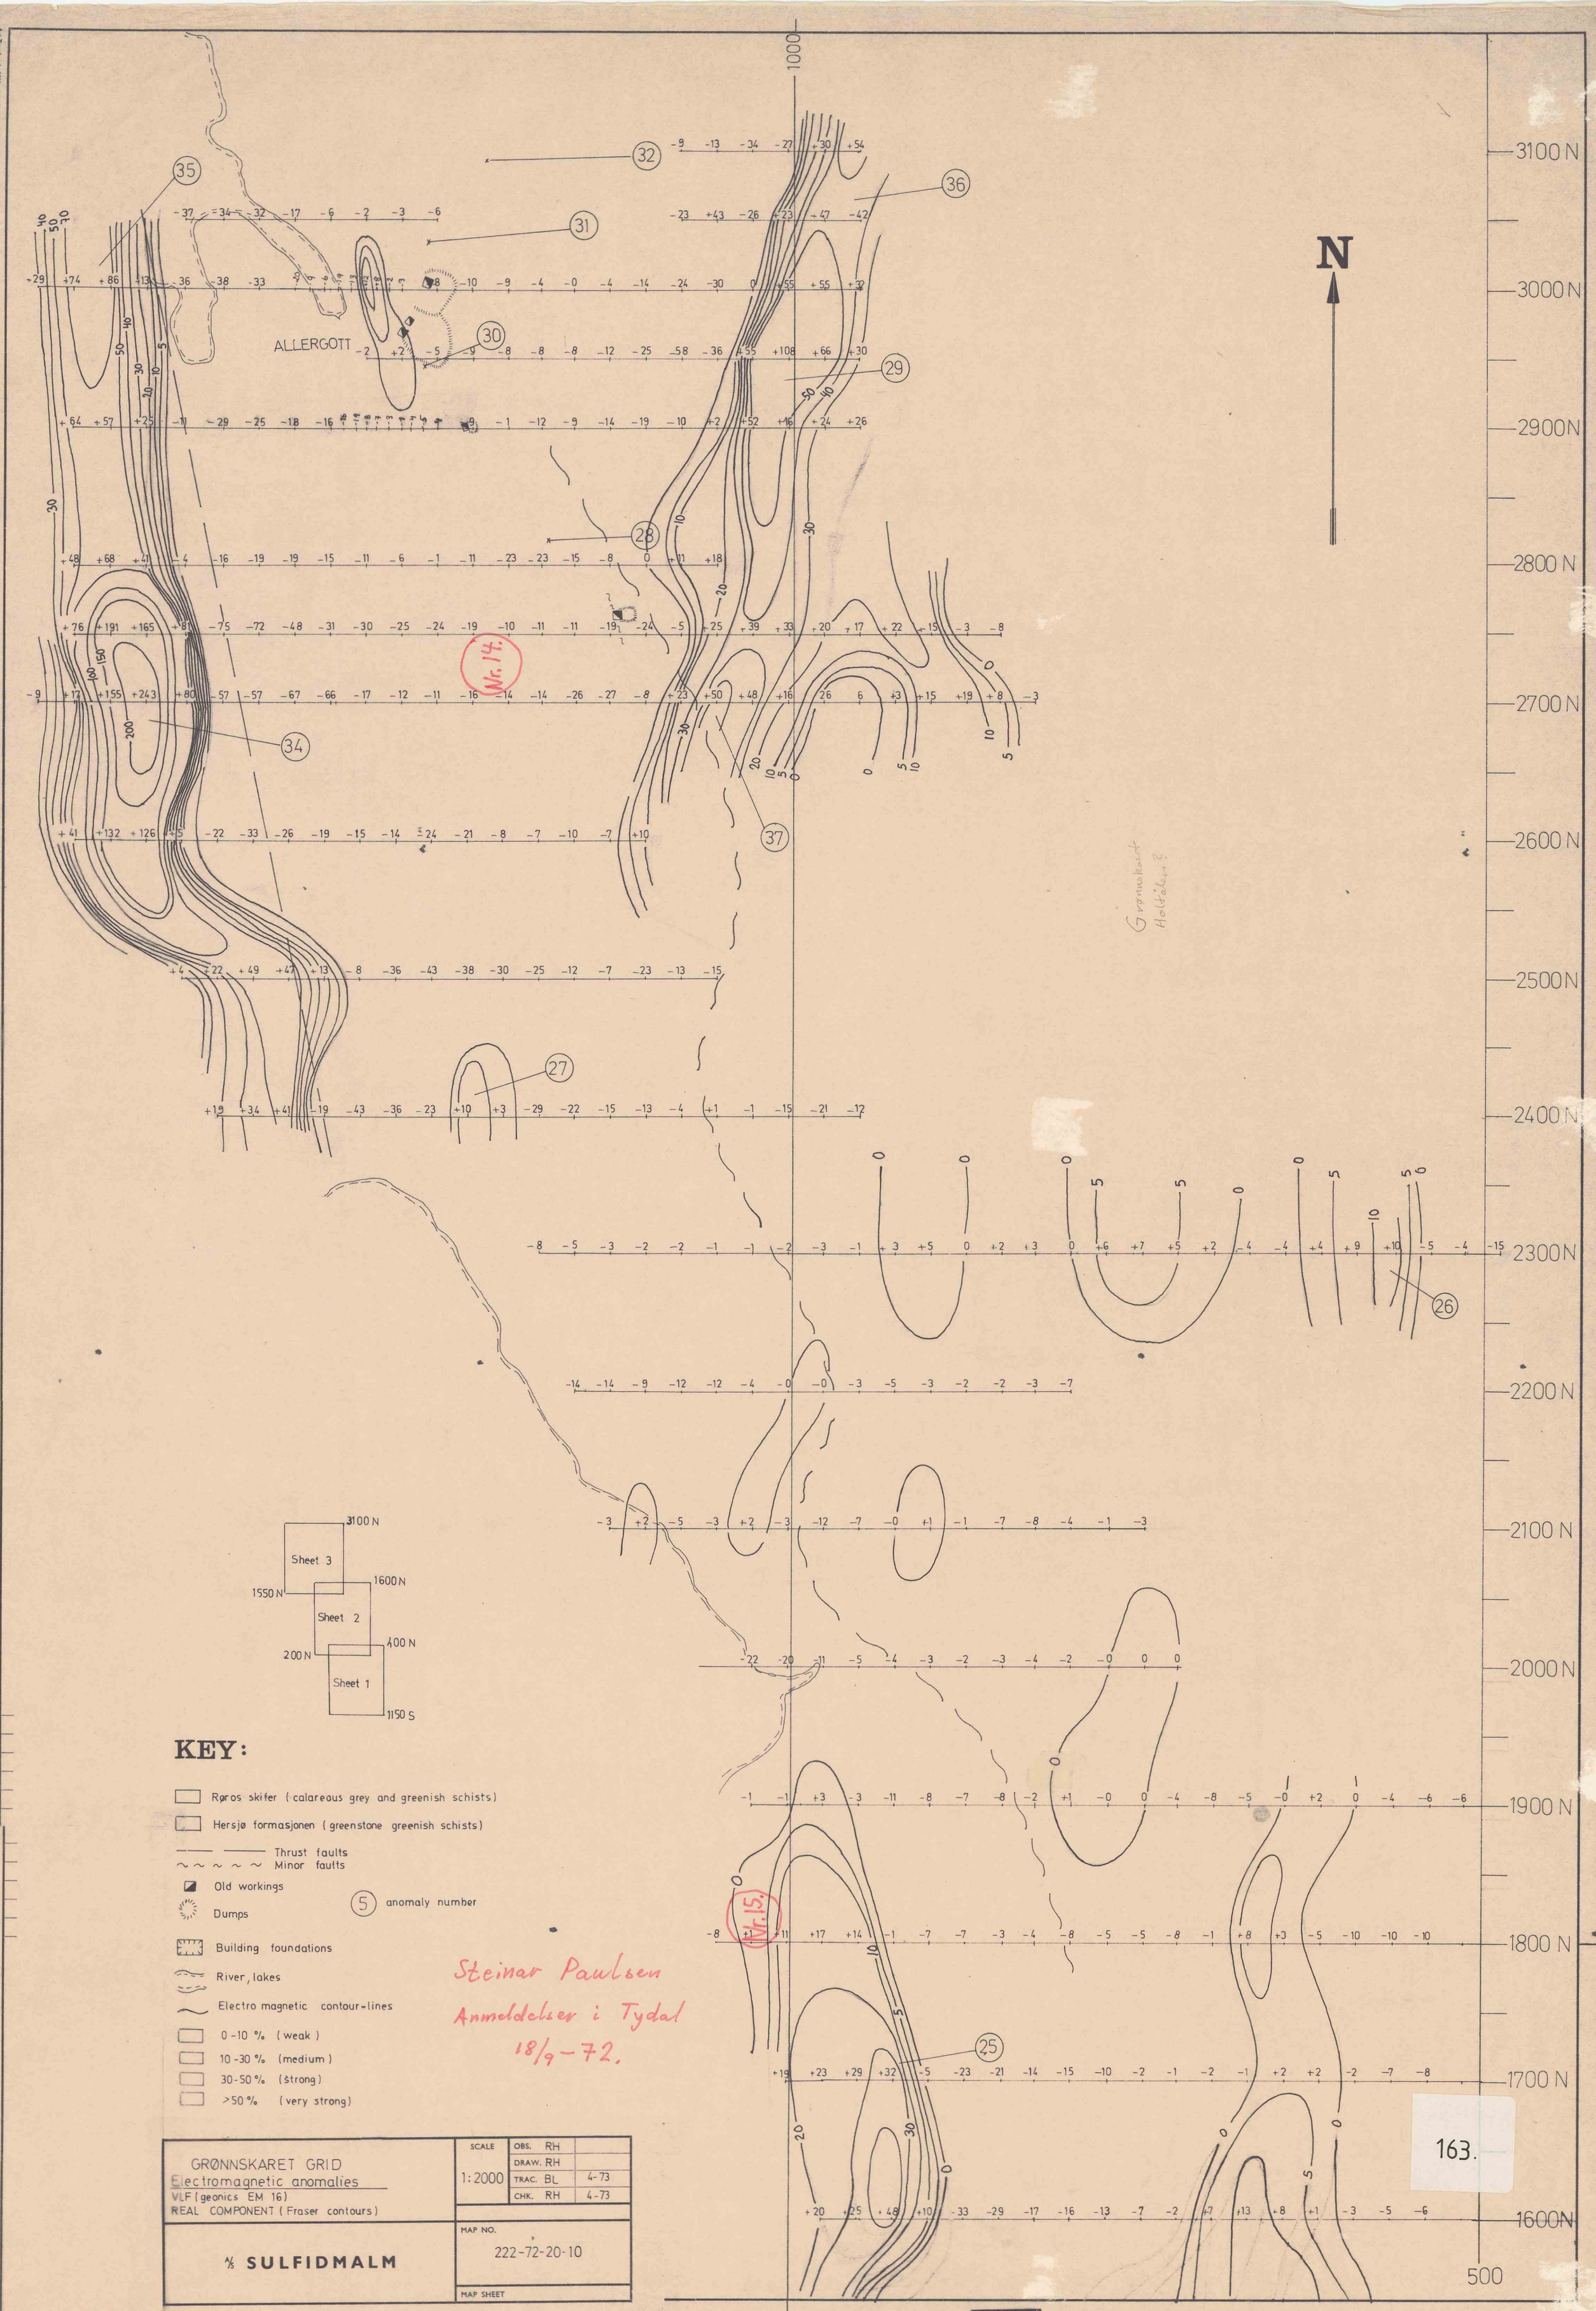

KEY:

- Røros skifer (calareous grey and greenish schists)
- Hersjø formasjonen (greenstone greenish schists)
- Thrust faults
- Minor faults
- Old workings
- Dumps
- (5) anomaly number
- Building foundations
- River, lakes
- Electro magnetic contour-lines
- 0-10 % (weak)
- 10-30 % (medium)
- 30-50 % (strong)
- >50 % (very strong)

Steinar Paulsen
Anmeldelser i Tydal
18/9-72.

GRØNNSKARET GRID Electromagnetic anomalies VLF (geonics EM 16) REAL COMPONENT (Fraser contours)	SCALE 1:2000	OBS. RH	
		DRAW. RH	
		TRAC. BL	4-73
		CHK. RH	4-73
⅛ SULFIDMALM	MAP NO. 222-72-20-10		
	MAP SHEET		