


FORDELINGSKART FOR SINK

- Zn < 1%
- Zn 1-2%
- Zn 2-3%
- Zn ≥ 3%

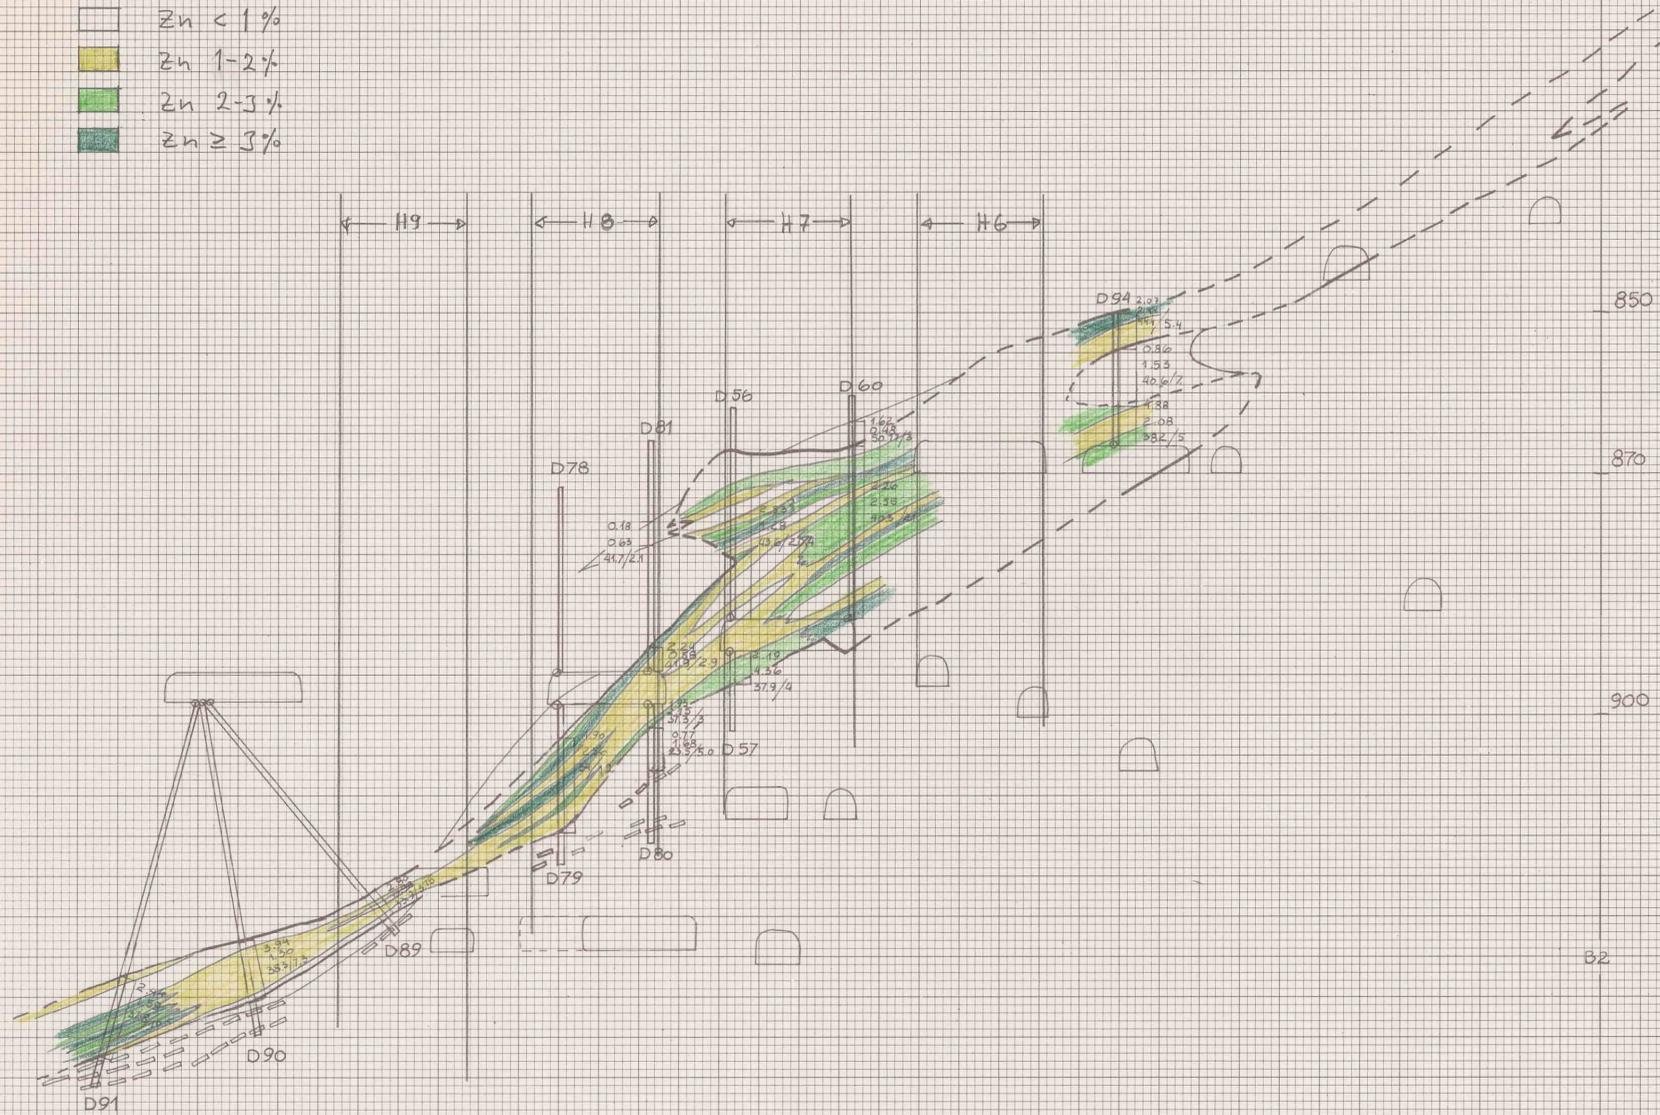

Borhull nr.	g/t Ag i malm @ cut-off
D94	23.6
D90	37.4
D91	29.4

- TEGNFORKLARING**
- Malmgrense, sikker/usikker
 - Viser malm over cut-off-verdi jan.82
 - Svovelmalmgrense
 - Svovelmalm har pr. def. minst 35% S
 - Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgenalter:
Cu 2.0%, Zn 0.9%, S 23%
over 15 meter
 - Vasskis
 - Leirsteppa

LØKKEN GRUBER A/S & Co	M	AJOUR	1.3. - 82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	-	-
RJ. ÅB		PROFIL	210
			82

7499