


FORDELINGSKART FOR SINK

- Zn < 1%
- Zn 1-2%
- Zn 2-3%
- Zn ≥ 3%

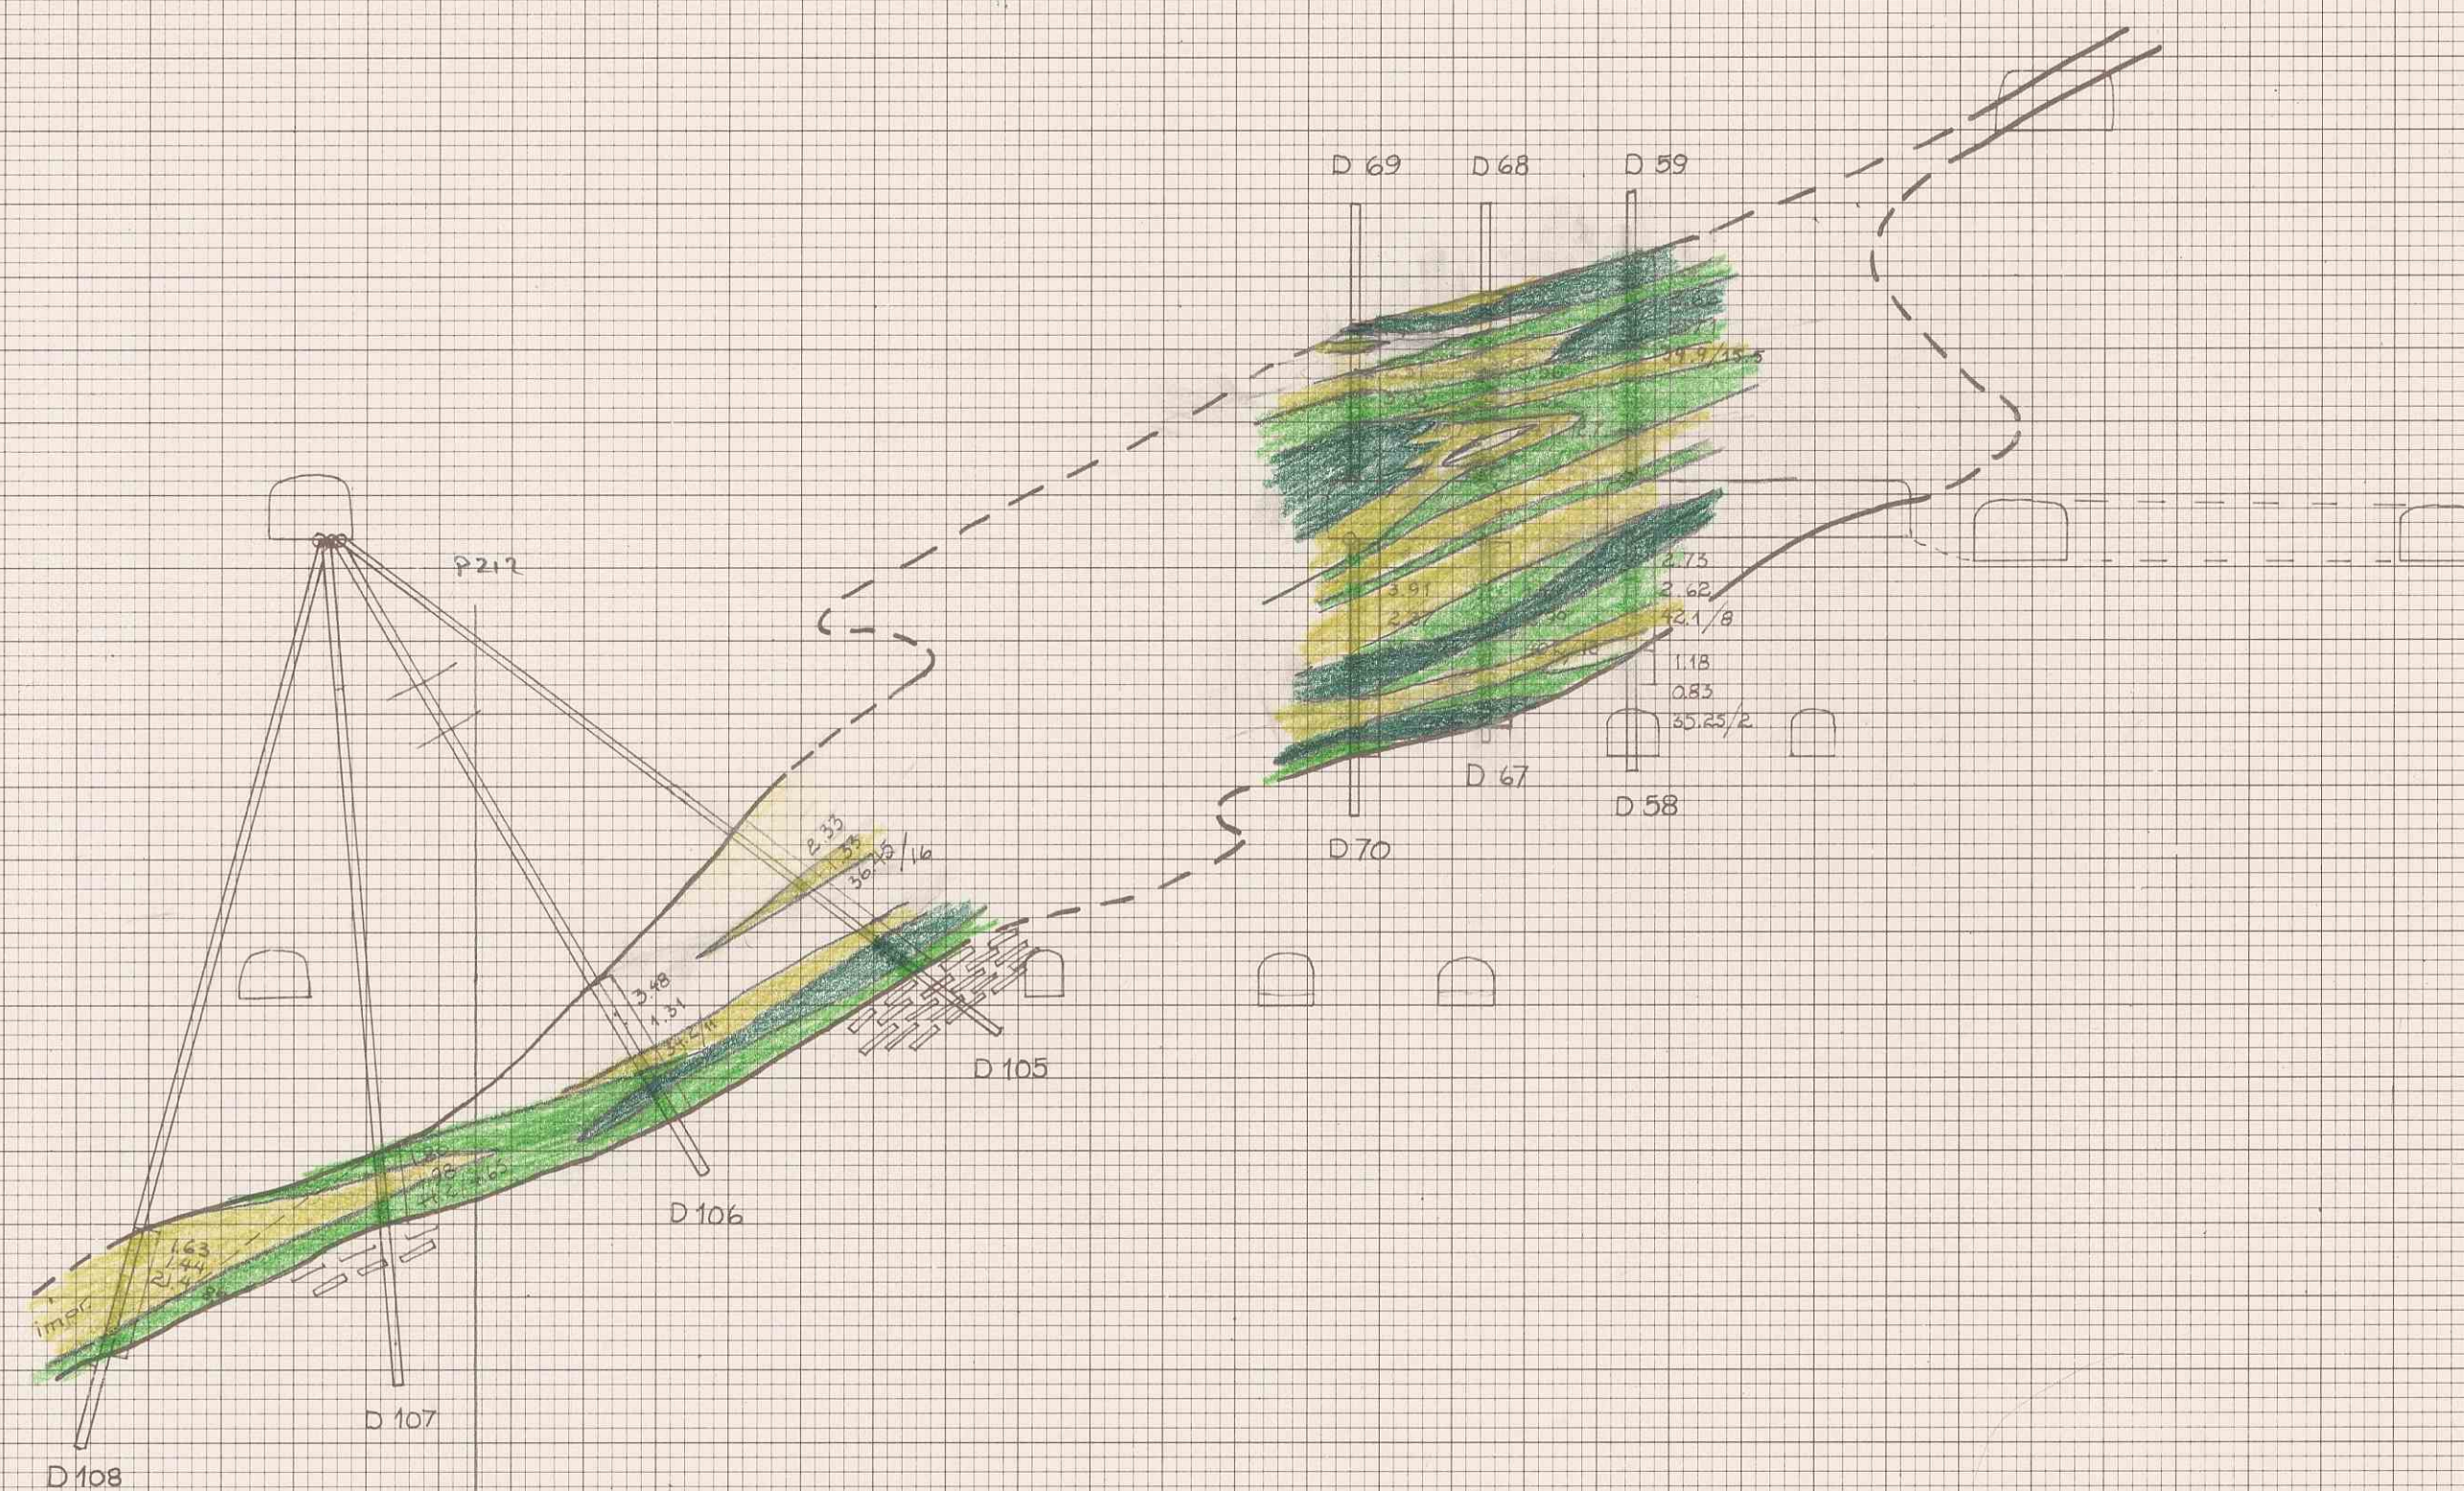

870

930

B2

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
- Viser malm over cut-off-verdi jan. 82.
- Svovelmalmgrense
- Svovelmalm har pr. def. minst 35% S
- Borhull nr. D5 med gennemsnitsgehalt:
Cu 2,0% Zn 0,9% S 23%
over 15 meter
- Vasskis
- Leirsleppa

LØKKEN GRUBER A/S & Co	M	AJOUR 16.2.82
ASTRUP GRUBEOMRÅDE	1:500	- - -
R.J./Å.B.	PROFIL 212	- - -
	B2	

7503