103

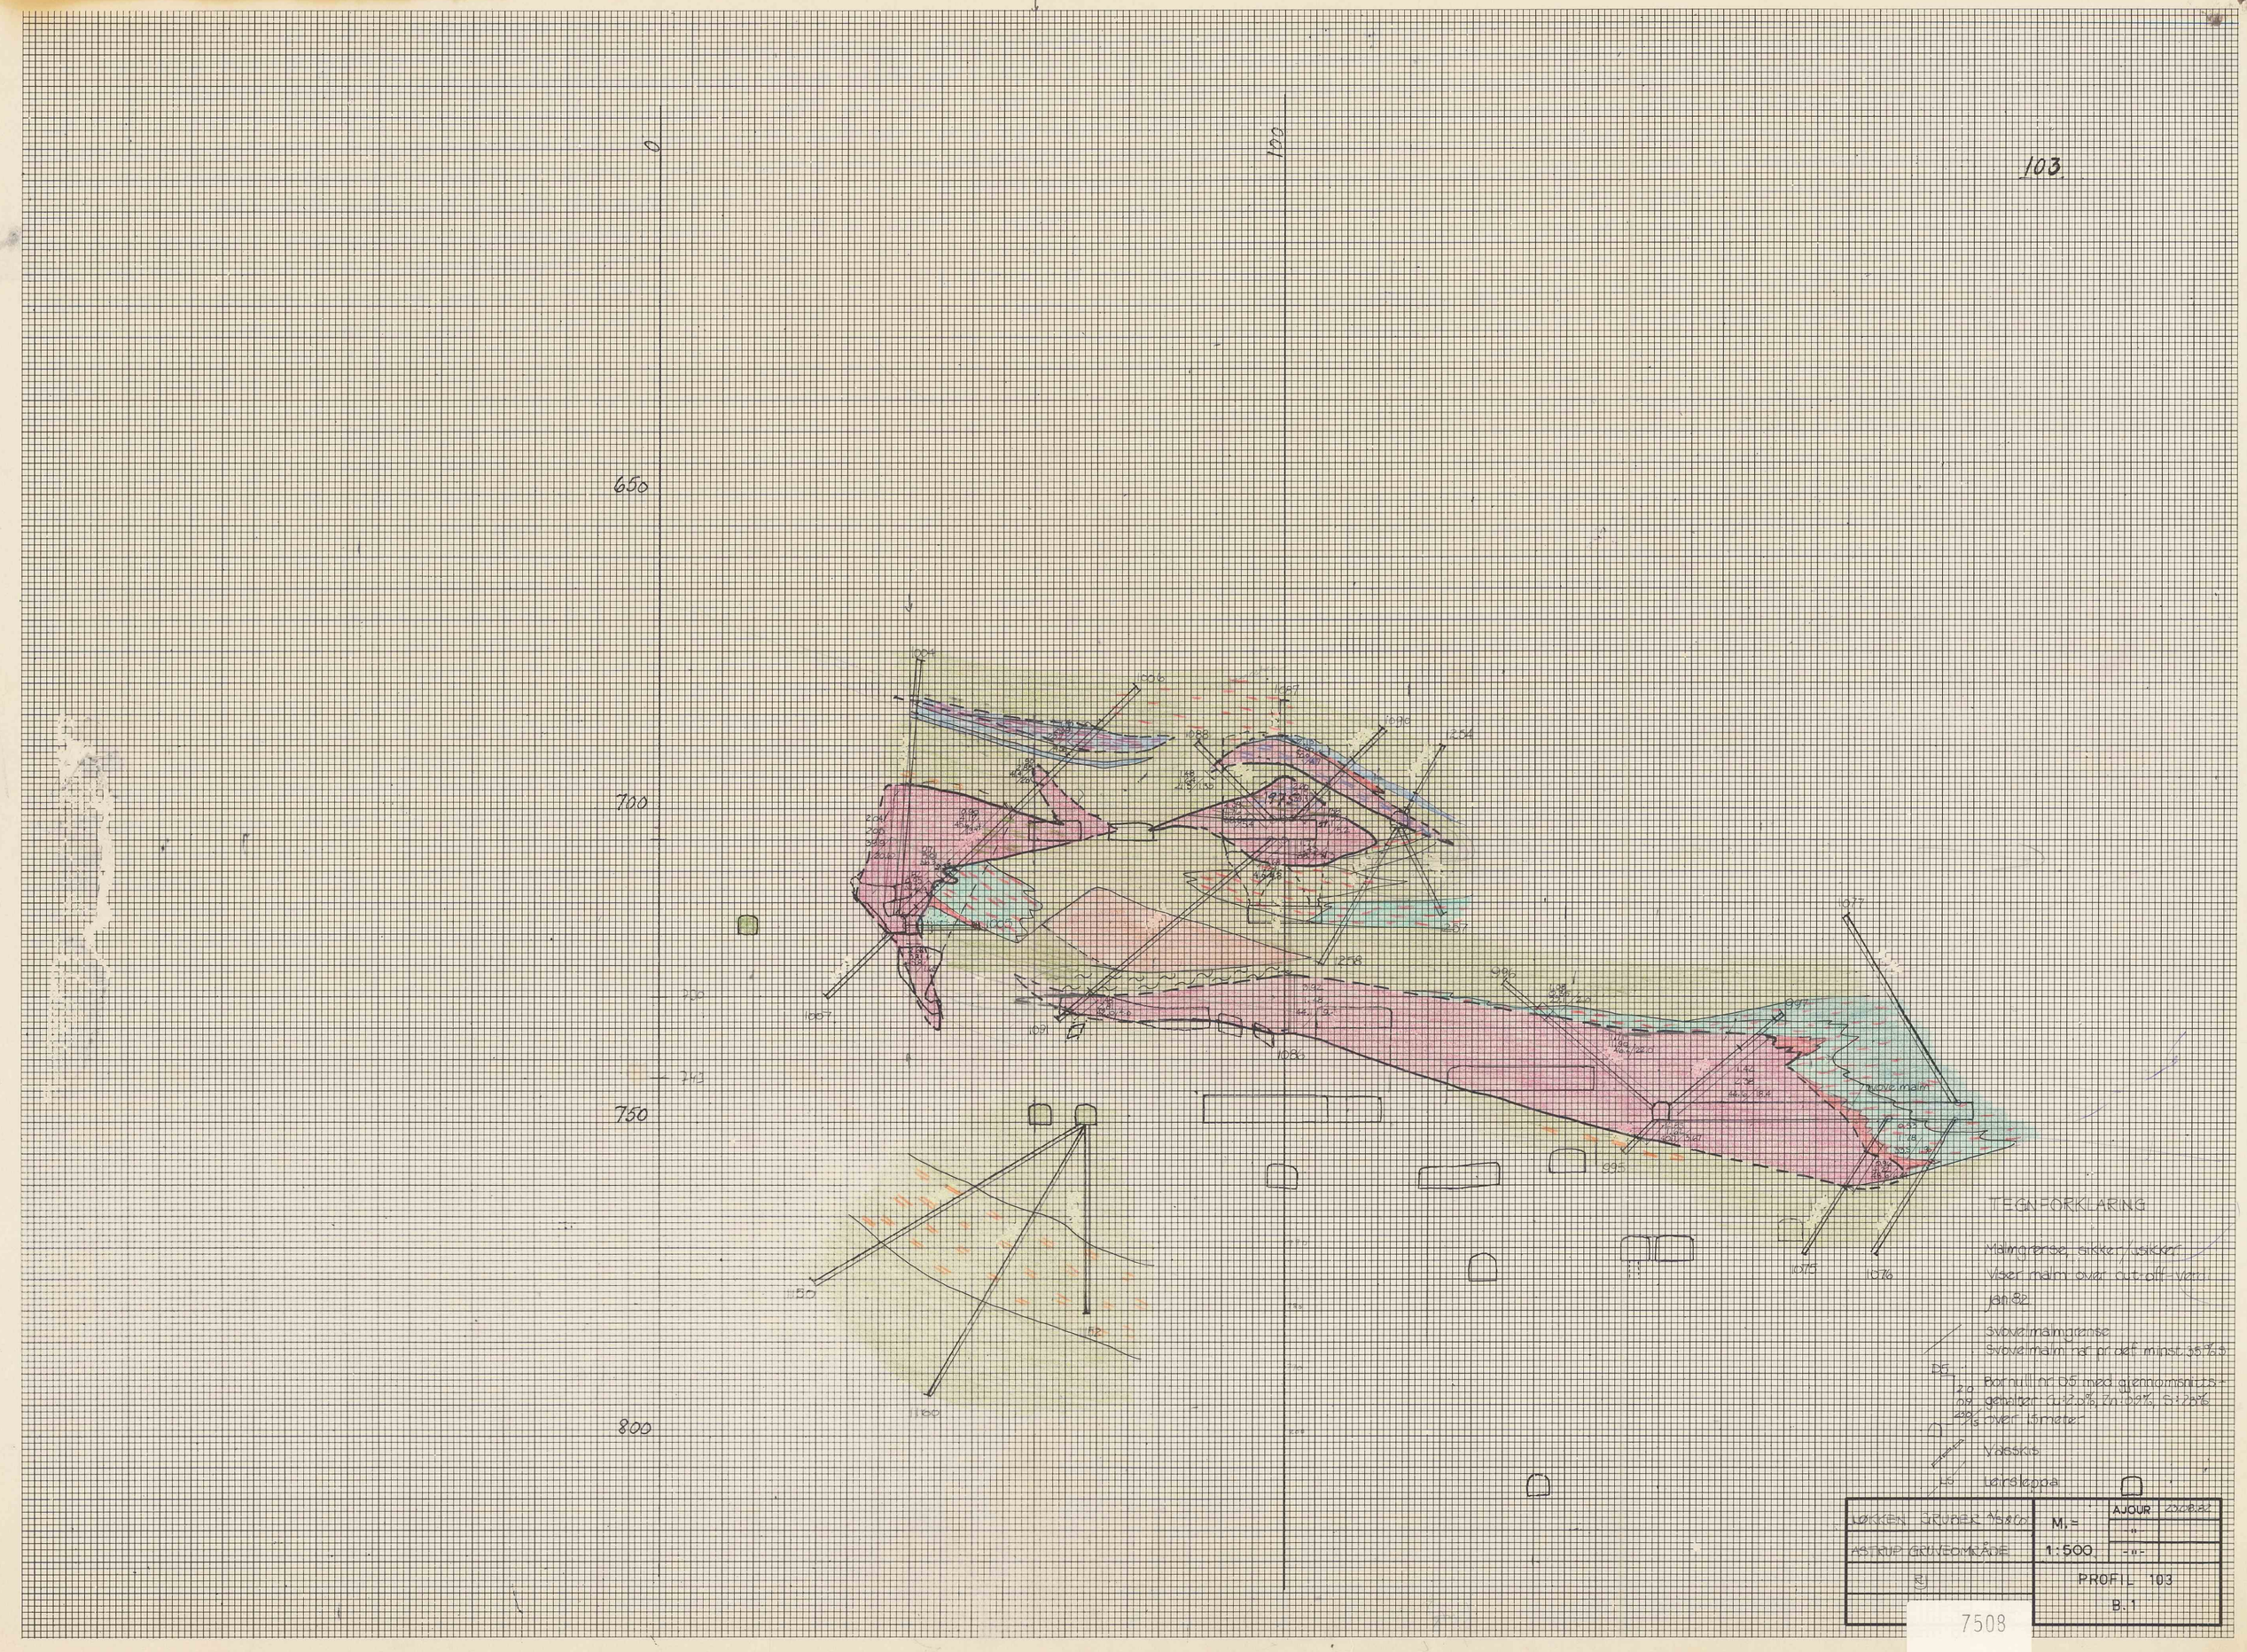
0
100
650
700
750
800
TEGNFORKLARING
Malmgrense, sikker/usikker
Viser malm over cut-off verdi
jfr. 82
Svovelmalmgrense
Svovelmalm når pr def minst 35% S
Borhull nr 05 med gjennomsnitts-
gehalter Cu: 2,0% Zn: 0,2% S: 26%
over 10 meter
Vassklø
Leirslepa
LØKKEN GRUVER A/S & Co.
ASTRUP GRUVEOMRÅDE
M. =
1:500
AJOUR
PROFIL 103
B.1
7508